

Betriebsanleitung ComfoSense C

Auszug

Heating


Cooling

Fresh Air


Clean Air



ComfoSense C55



ComfoSense C67



ComfoSense CCH

Inhalt


1	Einführung	37
2	Sicherheit.....	38
3	Verwendung des ComfoSense C.....	38
3.1	Grundlegende Funktionen	38
3.2	Menünavigation.....	38
3.3	Kindersicherung	39
3.4	Boost.....	39
3.5	Lüftung	40
3.6	Abwesend.....	40
3.7	ComfoHood	41
3.8	Temperaturprofil	42
3.9	Zeitprogramme.....	42
3.10	Bypass.....	44
3.11	ComfoCool.....	44
3.12	Status	45
3.13	Grundeinstellungen	45
3.14	Alle Einstellungen zurücksetzen	46
4	Installation	47
5	Inbetriebnahme	47
6	Übersicht über das Basismenü	48
7	Übersicht über das erweiterte Menü.....	49
8	Übersicht über das Monteur-Menü	50
9	Störungsmeldungen.....	50

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument wurde mit äußerster Sorgfalt zusammengestellt. Der Herausgeber kann jedoch nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die durch fehlende oder falsche Information in diesem Handbuch entstanden sind. In Zweifelsfällen ist die englische Version dieser Anleitung verbindlich.



Hiermit erklärt Zehnder, dass sich dieser/diese/dieses ComfoSense C in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

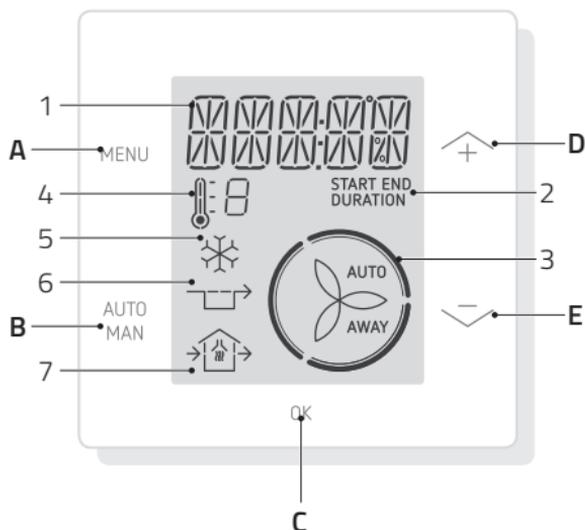

Tasten		
A	MENU	<ul style="list-style-type: none"> Vom Hauptbildschirm aus: <ul style="list-style-type: none"> Öffnet das Basismenü Wenn Sie sich in einem Menü befinden: <ul style="list-style-type: none"> Eine Ebene in der Menüstruktur zurück Im SHIFT-Modus <ul style="list-style-type: none"> Öffnet das erweiterte Menü
B	AUTO MAN	Umschaltung zwischen dem AUTO-Modus und dem MANUELLEN Betrieb
C	OK	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie sich in einem Menü befinden: <ul style="list-style-type: none"> Bestätigung einer Einstellung oder Auswahl Vom Hauptbildschirm aus: <ul style="list-style-type: none"> Aktiviert den SHIFT-Modus
D	⤴	<ul style="list-style-type: none"> Vom Hauptbildschirm aus: <ul style="list-style-type: none"> Erhöhung des Luftstroms Wenn Sie sich in einem Menü befinden: <ul style="list-style-type: none"> Durch das Menü blättern Werte erhöhen

E	⤵	<ul style="list-style-type: none"> Vom Hauptbildschirm aus: <ul style="list-style-type: none"> Verringerung des Luftstroms Wenn Sie sich in einem Menü befinden: <ul style="list-style-type: none"> Durch das Menü blättern Werte verringern
Anzeige		
1	<ul style="list-style-type: none"> Text Zeit Wert 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Status Zeigt die Startzeit, Endzeit oder Dauer 	
3	Luftstromanzeige	
4	Temperaturprofilanzeige	
5	ComfoCool-Symbol	
6	Bypass-Symbol	
7	<ul style="list-style-type: none"> Statussymbol für Luftstrom hinein/ heraus ComfoHood-Symbol. 	

1 Einführung

Beim ComfoSense C (nachstehend als "Bedieneinheit" bezeichnet) handelt es sich um ein Steuergerät für Wohnraumlüftungseinheiten (nachstehend als Lüftungsgerät. Die Bedieneinheit kann für ComfoAir Q verwendet werden. Die Bedieneinheit wurde für folgende Zwecke konzipiert:

1. Zur Einstellung eines Lüftungs-Zeitprogramms für die Lüftungseinheit (auto)
2. Zur Einstellung des Luftstroms der Lüftungseinheit (manuell)
3. Zur Einstellung anderer vorübergehender oder dauerhafter Einstellungen der Lüftungseinheit

Es stehen drei verschiedene Varianten der Bedieneinheit zur Verfügung (siehe Vorderseite): ComfoSense CCH, C55, C67.

Mit diesen drei Varianten kann die Bedieneinheit in fast jeden Standardrahmen eingebaut werden. Des Weiteren ist der ComfoSense C67 auch mit einem Wandmontagegehäuse verfügbar.

Verwendung der Bedieneinheit

Die Bedieneinheit darf nur verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen und Richtlinien im Installationshandbuch der Bedieneinheit installiert ist. Die Bedieneinheit darf nicht verwendet werden von:

- Kindern unter 8 Jahren
- Personen mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten
- Personen mit eingeschränkten sensorischen Fähigkeiten
- Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten

- Personen mit einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen

Kinder dürfen mit dem Bedieneinheit nicht spielen.

Die Reinigung und Wartung seitens des Benutzers darf nur von Kindern ausgeführt werden, wenn diese dabei beaufsichtigt werden.

Garantie

Der Hersteller bietet eine Garantie über einen Zeitraum von 24 Monaten nach der Installation bis maximal 30 Monaten nach dem Produktionsdatum des Bedieneinheits.

Die Garantie erlischt unter folgenden Bedingungen:

- Die Installation wurde nicht gemäß den geltenden Richtlinien ausgeführt
- Die Schäden sind durch einen falschen Anschluss, einen unfachmännischen Gebrauch oder eine Verschmutzung des Bedieneinheits entstanden
- Es wurden Teile verwendet, die nicht vom Hersteller geliefert wurden, oder es wurden Reparaturen von hierzu nicht befugten Personen durchgeführt

Die Kosten für die vor-Ort-Demontage und Montage sind nicht von den Garantiebedingungen gedeckt. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß und die normale Abnutzung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen und/oder Konfigurationsänderungen seiner Produkte durchzuführen, ohne dabei die Verpflichtung einzugehen, zuvor gelieferte Produkte zu ändern.

2 Sicherheit

Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien in diesem Dokument. Die Missachtung der Sicherheitsrichtlinien, Warnhinweise, Hinweise und Anweisungen in diesem Dokument kann Personenverletzungen oder Schäden am Bedieneinheit verursachen.

Trennen Sie die Lüftungseinheit von der Netzspannung, bevor Sie das Bedieneinheitgehäuse öffnen.

Fragen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an den Lieferanten. Am Ende des Dokuments befindet sich eine Liste mit den Kontaktdetails der Hauptlieferanten.

3 Verwendung des ComfoSense C

3.1 Grundlegende Funktionen




Vom Hauptbildschirm aus können Sie folgende Aktionen durchführen:

	* Erhöhung des Luftstroms
	* Verringerung des Luftstroms
MENU	Öffnen des Basismenüs

AUTO MAN	Umschaltung zwischen AUTO und MANUELL <ul style="list-style-type: none"> ■ AUTO: Die Einheit ändert die Einstellungen entsprechend der programmierten Zeitprogramme automatisch ■ MANUELL: Die Einheit stellt den Luftstrom entsprechend der Eingabe des Benutzers ein (Voreinstellung abwesend/1/2/3)
OK	Aktivieren Sie 3 Sekunden lang den SHIFT-Modus. Drücken Sie innerhalb dieser 3 Sekunden auf MENU, um das ADVANCED-MENÜ (ERWEITERT) aufzurufen
OK (4x)	Einschalten der Kindersicherung

* Wenn der AUTO-Modus aktiv ist, werden eventuelle Einstellungen vom nächsten programmierten Zeitprogramm-Schritt außer Kraft gesetzt. Falls kein Zeitprogramm programmiert wurde, ist die Einstellung zwei Stunden lang aktiv. Wenn ein Timer aktiv ist, müssen Sie mit OK bestätigen. Der Timer wird deaktiviert.

3.2 Menünavigation



Die folgende Tabelle zeigt die Navigation für das BASIS- und das ERWEITERT-Menü.

MENU	Öffnen des Basismenüs Wenn ein Menü aktiv ist, springt die MENU-Taste eine Menüfunktion zurück
AUTO MAN	Keine Funktion
OK	Auswahl bestätigen*
⏶	Nächste Funktion aufrufen / Wert erhöhen
⏷	Vorherige Funktion aufrufen / Wert verringern

* Wenn eine Einstellung gespeichert wird, schließt das Bedieneinheit automatisch das Menü und springt zum Hauptbildschirm zurück.

3.3 Kindersicherung

Die Tasten können gesperrt werden, um unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen zu verhindern.

Einschalten der Kindersicherung

Drücken Sie vom Hauptbildschirm aus 4 Mal hintereinander auf OK. Nun ist der Text KINDERSICHERUNG im Hauptbildschirm zu sehen. Wird eine Taste gedrückt, ist der Text KINDERSICHERUNG im Hauptbildschirm zu sehen. Alle eingestellten Programme werden planmäßig ausgeführt.

Ausschalten der Kindersicherung

Drücken Sie vom Hauptbildschirm aus 4 Mal hintereinander auf OK. Der Text KINDERSICHERUNG verschwindet vom Hauptbildschirm. Alle Tasten sind nun entsperrt.

3.4 Boost



Der Luftstrom kann eine bestimmte Dauer auf das Maximum (BOOST) eingestellt werden. Dies kann nützlich sein, wenn für einen kurzen Zeitraum zusätzliche Lüftung erforderlich sein sollte.

- **TIMER:** Die Einheit stellt den maximalen Luftstrom für die festgelegte Dauer ein
- **AUS:** Die Einheit schaltet auf den normalen Luftstrom zurück

Einschalten der Boost-Funktion

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint TIMER
3. Drücken Sie auf OK. Die Dauer-Anzeige blinkt
4. Drücken Sie auf ⏶, um die Dauer der Boost-Funktion zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Die verbleibende Zeit ist auf dem Hauptbildschirm zu sehen, wenn diese innerhalb von 2 Stunden bis zum Ende liegt

Ausschalten der Boost-Funktion

Die Boost-Funktion schaltet nach der eingestellten Zeit automatisch ab. Um die Boost-Funktion direkt vom Hauptbildschirm aus abzuschalten:

1. Drücken Sie auf ⏶ oder ⏷.

Auf der Anzeige erscheint TIMER
ABBRECHEN

2. Drücken Sie auf OK . Auf der Anzeige erscheint TIMER
ABGELAUFEN

Oder

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf OK . Auf der Anzeige erscheint AUS
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK . Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT

3.5 Lüftung



Der Zu-  (IN) oder Abluftlüfter  (OUT) der Lüftungseinheit kann manuell ausgeschaltet werden, um die Luftzirkulation zu regeln. Beispielsweise um unangenehme Gerüche draußen zu halten. Beachten Sie hierbei aber, dass das Ausschalten eines Lüfters kurzzeitig das ausgeglichene Lüftungssystem ihrer Wohnung außer Kraft setzt.

- BOTH: Die Einheit startet sowohl den Zu- als auch Abluftlüfter (Voreinstellung)
- IN: Die Einheit stoppt den Abluftlüfter für die eingestellte Dauer
- OUT: Die Einheit stoppt den Zuluftlüfter für die eingestellte Dauer (falls verfügbar)


Ausschalten des Zu- oder Abluftlüfters

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf  oder , um LUEFTUNG zu wählen
3. Drücken Sie auf OK
4. Drücken Sie auf  oder , um OUT oder IN zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK . Die Dauer-Anzeige blinkt
6. Drücken Sie auf  oder , um die Dauer zu wählen
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK . Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Das Menü schließt automatisch. Je nach Ihrer Wahl erscheint  (OUT) oder  (IN) auf dem Hauptbildschirm

Um beide Lüfter direkt wieder einzuschalten

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf  oder , um LUEFTUNG zu wählen
3. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
4. Drücken Sie auf  oder , um BOTH zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK . Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Das Menü schließt automatisch.  BOTH erscheint auf dem Hauptbildschirm

3.6 Abwesend



Diese Funktion schaltet die Lüftung für eine eingestellte Zeitspanne auf die niedrigste Geschwindigkeit.

Einschalten des Abwesend-Modus

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um ABWESEND zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint AUS
4. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um BIS zu wählen
5. Drücken Sie auf OK. Die Jahr-Anzeige blinkt
6. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um das Jahr zu wählen
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Monat-Anzeige blinkt
8. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um den Monat zu wählen
9. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Tag-Anzeige blinkt
10. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um den Tag zu wählen
11. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Stunden-Anzeige blinkt
12. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Stunde zu wählen
13. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Minuten-Anzeige blinkt
14. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Minuten zu wählen
15. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. ABWESEND erscheint auf dem Hauptbildschirm

Ausschalten des Abwesend-Modus

Der Abwesend-Modus schaltet nach der eingestellten Zeit automatisch aus. Um den Abwesend-Modus direkt abzuschalten:

1. Drücken Sie auf \wedge oder \vee . Auf der Anzeige erscheint TIMER ABBRECHEN
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf

OK. Auf der Anzeige erscheint
TIMER ABGELAUFEN

Oder

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um ABWESEND zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint AUS
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT

3.7 ComfoHood

(Option in Deutschland nicht verfügbar)



Diese Funktion ist nur zu sehen, wenn eine ComfoHood (Dunstabzugshaube mit Sensor) angeschlossen ist.

Einschalten der ComfoHood

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um HOOD zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint TIMER
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
5. Drücken Sie auf \wedge oder \vee , um die Dauer zu wählen
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Nun ist der Text HOOD im Hauptbildschirm zu sehen

Die verbleibende Zeit ist auf dem Hauptbildschirm zu sehen, wenn diese innerhalb von 2 Stunden bis zum Ende liegt.

Ausschalten der ComfoHood

Der Hauben-Timer schaltet nach der eingestellten Zeit automatisch ab.


Um den ComfoHood-Timer direkt abzuschalten:

1. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow . Auf der Anzeige erscheint OK TIMER ABBRECHEN
2. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint TIMER ABGELAUFEN

Oder

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um HAUBE zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint AUS
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT

3.8 Temperaturprofil



Das eingestellte Temperaturprofil beeinflusst das Ausmaß der Wärmerückgewinnung der Einheit.

- WARM: Einstellen, falls Sie im Allgemeinen eine höhere Raumtemperatur bevorzugen
- NORMAL: Einstellen, falls

Sie eine durchschnittliche Raumtemperatur bevorzugen (Voreinstellung)

- KUEHL: Einstellen, falls Sie im Allgemeinen eine niedrigere Raumtemperatur bevorzugen

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um TEMP zu wählen
3. Drücken Sie auf OK
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um NORMAL, KUEHL oder WARM zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT

3.9 Zeitprogramme

Das folgende Zeitprogramm dient als Beispiel:

Schr.	Aktivität	Tagesperiode	Zeit	Luftstrom-Voreinstellung
Schr. 1	Duschen	MO-FR	07:00 08:00	3
Schr. 2	Nicht daheim	MO-FR	09:00 17:00	Abwesend
Schr. 3	Mittagessen zubereiten	MO-FR	12:30 13:00	3
Schr. 4	Frühstück	WOCHE	06:00 10:00	1
Schr. 5	Mittagessen	MO-FR	12:00 14:00	2

Zeitprogramm-Schritte können sich gegenseitig überlappen. Der kürzeste Zeitprogramm-Schritt ist immer der führende Zeitprogramm-Schritt, der jeden längeren Zeitprogramm-Schritt außer Kraft setzt.

Der Zeitprogramm-Schritt mit den wenigsten Tagen ist der führende Zeitprogramm-Schritt.

Erstellen eines Zeitprogramms

Die Vorgehensweise zum Hinzufügen von Schritten in ein Zeitprogramm ist für alle Zeitprogramme identisch.

Verwenden Sie diese Vorgehensweise als Leitfaden zur Erstellung eines Zeitprogramms:

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf  oder , um das gewünschte Zeitprogramm zu wählen. Auf der Anzeige erscheint ZEITPROGRAMM:
 -  erstellt das Zeitprogramm für den Luftstrom
 -  erstellt das Zeitprogramm für die ComfoCool* Funktion. * (Optional, falls auf der HRU installiert)
3. Drücken Sie auf OK
4. Wählen Sie AENDERN, drücken Sie auf OK
5. Drücken Sie auf  oder , um die gewünschten Tage zu wählen:
 - WÖCHENTLICH, jeden Tag
 - MO-FR, Wochenmitte
 - SA-SO, Wochenenden
 - MONTAG, einzelner Tag
 - ...
 - ...
 - SONNTAG
6. Drücken Sie auf OK ; auf der Anzeige erscheint STARTEN
7. Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte START-Zeit (Stunden) zu wählen
8. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
9. Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte START-Zeit (Minuten) zu wählen
10. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK ; auf der Anzeige erscheint ABGELAUFEN
11. Drücken Sie auf  oder ,

um die gewünschte END-Zeit (Stunden) einzustellen

12. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
13. Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte ENDZEIT (Minuten) zu wählen
14. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
15. Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte Funktionseinstellung zu wählen
16. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK . Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT
17. Die Anzeige schaltet wieder zur Schritt-Programmierung zurück. Fügen Sie unter Einhaltung der gleichen Vorgehensweise weitere Schritte hinzu, falls erforderlich

Löschen eines Zeitprogramms oder Schritts


Verwenden Sie diese Funktion, um ein komplettes Zeitprogramm oder einen Einzelschritt aus einem Zeitprogramm zu löschen. Um alle Zeitprogramme auf einmal zu löschen, verwenden Sie die RESET-Funktion.

1. Drücken Sie auf  oder , um das gewünschte Zeitprogramm zu wählen. auf der Anzeige erscheint ZEITPROGRAMM:
 - ZEITPROGRAMM +  erstellt einen Plan für den Luftstrom
 - ZEITPROGRAMM +  erstellt einen Plan für die ComfoCool-Funktion
2. Drücken Sie auf OK
3. Wählen Sie DEL, drücken Sie auf OK

- Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um den zu löschenden Schritt zu wählen:
 - löscht alle Schritte im Zeitprogramm
 - 1...2 löscht den gewählten Schritt aus dem Zeitprogramm
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK

- Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um die Dauer zu wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Das Menü schließt automatisch

3.10 Bypass



Zur Einstellung der Wärmerückgewinnungssteuerung der Bypass-Funktion für eine bestimmte Dauer.

- **AUTO:** Die Einheit steuert die Wärmerückgewinnungssteuerung automatisch (Voreinstellung)
- **AUS:** Die Einheit erhöht die Wärmerückgewinnungssteuerung auf ein Maximum
- **AUF:** Die Einheit verringert die Wärmerückgewinnungssteuerung auf ein Minimum (falls möglich, wird die Wohnung direkt mit Außenluft versorgt)

- Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
- Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um BYPASS zu wählen
- Drücken Sie auf OK
- Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um AUS oder AUF zu wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Dauer-Anzeige blinkt

Um den Timer direkt abzuschalten

- Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
- Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um BYPASS zu wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
- Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um AUTO zu wählen
- Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Das Menü schließt automatisch

3.11 ComfoCool

(Optional, falls auf am Lüftungsgerät installiert)



Um die ComfoCool für eine bestimmte Dauer zu stoppen.

- **AUTO:** Die Einheit steuert die ComfoCool automatisch (Voreinstellung)
 - **AUS:** Die Einheit stoppt die ComfoCool für die eingestellte Dauer
- Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
 - Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um COMFOCOOL zu wählen

3. Drücken Sie auf OK
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um ZU zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Dauer-Anzeige blinkt
6. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um die Dauer zu wählen
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Das Menü schließt automatisch

Um den Timer direkt abzuschalten

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um COMFOCOOL zu wählen
3. Drücken Sie auf OK
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um AUTO zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT. Das Menü schließt automatisch

3.12 Status



Öffnen Sie das Status-Menü. Mit dieser Funktion ist es möglich, die aktuellen Einstellungen oder Zeitprogramme einzusehen:

- FILTER zeigt an, in wie vielen Tagen die Filter gewechselt werden müssen
- FEHLER zeigt den letzten


Fehlercode an

- ZEITPROGRAMM LUEFTUNG
- ZEITPROGRAMM COMFOCOOL*
- BOOST
- ABWESEND
- HOOD*

* (Optional, falls am Lüftungsgerät installiert)

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um GERAETESTATUS zu wählen
3. Drücken Sie auf OK, um das Status-Menü zu öffnen
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um eine der oben aufgeführten Optionen zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK

3.13 Grundeinstellungen



Ändern der Menüsprache

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um GRUNDEINSTELLUNG zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint SPRACHE
4. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint ENG
5. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um eine Sprache zu wählen
6. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint OK ZUM BESTAETIGEN, MENU ZUM

ABBRECHEN)

7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK

Ein-/Ausschalten der Zeitanzeige auf dem Hauptbildschirm


1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um GRUNDEINSTELLUNG zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint SPRACHE
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um TIMER zu wählen
5. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint EIN
6. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um EIN oder AUS zu wählen
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT

Änderung von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um GRUNDEINSTELLUNG zu wählen
3. Drücken Sie auf OK. Auf der Anzeige erscheint SPRACHE
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um UHR STELLEN zu wählen
5. Drücken Sie auf OK. Die Jahr-Anzeige blinkt
6. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um das Jahr zu wählen
7. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Monat-Anzeige blinkt
8. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um den Monat zu wählen
9. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Tag-Anzeige blinkt
10. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um den Tag zu wählen
11. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Stunden-Anzeige blinkt
12. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um die Stunde zu wählen

13. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Die Minuten-Anzeige blinkt
14. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um die Minuten zu wählen
15. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK. Auf der Anzeige erscheint GESPEICHERT

3.14 Alle Einstellungen zurücksetzen



Zurücksetzen aller Einstellungen und Timer des Basismenüs unter Beibehaltung aller programmierten Zeitprogramme:

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um RESET zu wählen
3. Drücken Sie auf OK
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um KEEP zu wählen
5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK
6. Auf der Anzeige erscheint DONE

Zurücksetzen aller Einstellungen und Timer des Basismenüs und Löschen aller Zeitprogramme. Das Bedieneinheit setzt alle Einstellungen auf die Werksvoreinstellungen zurück.

1. Drücken Sie auf MENU. Auf der Anzeige erscheint BOOST
2. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um RESET zu wählen
3. Drücken Sie auf OK
4. Drücken Sie auf \uparrow oder \downarrow , um


DELETE zu wählen

5. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK . Auf der Anzeige erscheint DONE

- OK: Gültige Kommunikation; auf der Anzeige erscheint der Hauptbildschirm
- Falls ein FEHLER auf der Anzeige erscheint, halten Sie sich bitte an die Störungswarnungen

Wenn das Bedieneinheit das erste Mal startet, stellen Sie die Sprache unter Verwendung von \wedge oder \vee ein und bestätigen Sie mit OK

6 Übersicht über das Basismenü

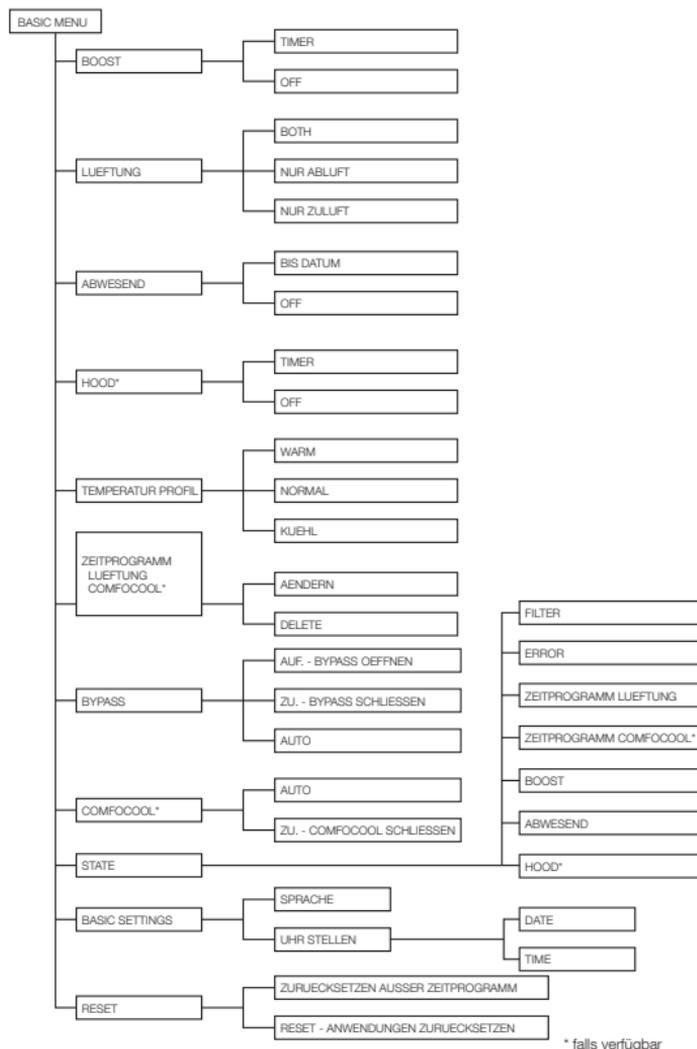

Nederland (The Netherlands)

Zehnder Group Nederland B.V.
Lingenstraat 2, 8028 PM Zwolle
Postbus 621, 8000 AP Zwolle
Tel.: 0900 555 19 37 (€ 0.10 a minute, NL only)
Fax: (038) 422 56 94
Internet: www.zehnder.nl
E-mail: ventilatie@zehnder.nl

België (Belgium)

Zehnder Group Belgium NV/SA
Tel.: +32 (0)15-28 05 10
Internet: www.zehnder.be
E-mail: info@zehnder.be

Deutschland (Germany)

Zehnder Group Deutschland GmbH
Tel.: +49 (0) 7821 / 586-0
Internet: www.zehnder-systems.de
E-mail: info@zehnder-systems.de

France (France)

Zehnder Group France -Activité Ventilation
Tel.: +33 (0)1 69 36 16 46
Internet: www.zehnder.fr
E-mail: venilation@zehnder.fr

Italia (Italy)

Zehnder Group Italia S.r.l.
Tel.: +41 43 833 20 20
Internet: www.zehnder.it
E-mail: info@zehnder.it

Österreich (Austria)

Wernig kunststoff- und lüftungstechnik
Tel.: 04227.22130
Internet: www.wernig.at
E-mail: office@wernig.at

Polska (Poland)

Zehnder Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 (0) 71 367 64 24
Internet: www.zehnder.pl
E-mail: info@zehnder.pl

Roha Group Sp. z o.o.
Ventermo

Tel.: +48 (0) 71 352 78 28
Internet: www.ventermo.pl
E-mail: zamowienia@ventermo.pl

Schweiz (Switzerland)

Zehnder Group Schweiz AG
Tel.: +41 (0)43 / 833 20 20
Internet: www.zehnder-systems.ch
E-mail: info@zehnder-systems.ch

United Kingdom

Zehnder Group UK Ltd
Tel.: +44 (0) 01276 605800
Internet: www.zehnderpassivehouse.co.uk
E-mail: comfosystems@zehnder.co.uk